

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu:00910.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TP. HCM
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy nước Phú Mỹ - P. Phú Mỹ, TP. HCM
Ngày lấy mẫu : 05/08/2025
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 05/08/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h40.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	05/08/2025
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	05/08/2025
3	pH	TCVN 6492 : 2011	7,15	6,0 – 8,5	05/08/2025
4	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,14	≤ 2 NTU	05/08/2025
5	Clo dư tự do	So màu	0,60	(0,2 – 1,0) mg/L	05/08/2025
6	HL.Arsen	HDN 30-Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	$\leq 0,01$ mg/L	06/08/2025
7	Coliform	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	05/08/2025
8	E. coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	05/08/2025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01: 2022/BR –VT


KPH: không phát hiện

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN

GIÁM ĐỐC


Trần Thị Hương Giang



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00909.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TP. HCM
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại KCN Gò Dầu - xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai
Ngày lấy mẫu : 05/08/2025
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 05/08/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h40.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	05/08/2025
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	05/08/2025
3	pH	TCVN 6492 : 2011	7,78	6,0 – 8,5	05/08/2025
4	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,12	≤ 2 NTU	05/08/2025
5	Clo dư tự do	So màu	0,34	(0,2 – 1,0) mg/L	05/08/2025
6	HL.Arsen	HDN 30-Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	$\leq 0,01$ mg/L	06/08/2025
7	Coliform	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	05/08/2025
8	E. coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	05/08/2025


Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01: 2022/BR –VT

KPH: không phát hiện

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN


Trần Thị Hương Giang

K.T. GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu:00978.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại KCN Phú Mỹ 3 - Phường Phước Hoà, Tp. HCM
Ngày lấy mẫu : 13/08/2025
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 13/08/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 09h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	13/08/2025
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	13/08/2025
3	pH	TCVN 6492 : 2011	7,32	6,0 – 8,5	13/08/2025
4	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,25	≤ 2 NTU	13/08/2025
5	Clo dư tự do	So màu	0,33	(0,2 – 1,0) mg/L	13/08/2025
6	HL.Arsen	HDN 30-Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	$\leq 0,01$ mg/L	14/08/2025
7	Coliform	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	13/08/2025
	E. coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	13/08/2025


Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01: 2022/BR –VT

KPH: không phát hiện


Ghi chú: - *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN


Trần Thị Hương Giang

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00908.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TP. HCM
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Thành Châu - KP. Thị Vải, P. Phú Mỹ, TP. HCM
Ngày lấy mẫu : 05/08/2025
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 05/08/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h40.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	05/08/2025
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	05/08/2025
3	pH	TCVN 6492 : 2011	7,98	6,0 – 8,5	05/08/2025
4	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,16	≤ 2 NTU	05/08/2025
5	Clo dư tự do	So màu	0,30	(0,2 – 1,0) mg/L	05/08/2025
6	HL.Arsen	HDN 30-Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	$\leq 0,01$ mg/L	06/08/2025
7	Coliform	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	05/08/2025
8	E. coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	05/08/2025


Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01: 2022/BR –VT

KPH: không phát hiện

Ghi chú: - *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN


Trần Thị Hương Giang

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu:00907.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TP. HCM
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại D800 Châu Đức - Mỹ Xuân, KP. Phú Thạnh, P. Phú Mỹ, TP. HCM
Ngày lấy mẫu : 05/08/2025
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 05/08/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h40.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	05/08/2025
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	05/08/2025
3	pH	TCVN 6492 : 2011	7,58	6,0 – 8,5	05/08/2025
4	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,15	≤ 2 NTU	05/08/2025
5	Clo dư tự do	So màu	0,32	(0,2 – 1,0) mg/L	05/08/2025
6	HL.Arsen	HDN 30-Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	$\leq 0,01$ mg/L	06/08/2025
7	Coliform	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	05/08/2025
8	E. coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	05/08/2025


Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01: 2022/BR –VT

KPH: không phát hiện

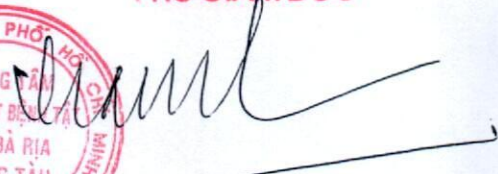
Ghi chú: - *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN


Trần Thị Hương Giang

**K. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00975.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Đặng Văn Minh - Kp. Ngọc Hà, P. Phú Mỹ, Tp. HCM
Ngày lấy mẫu : 13/08/2025
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 13/08/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 09h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	13/08/2025
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	13/08/2025
3	pH	TCVN 6492 : 2011	6,88	6,0 – 8,5	13/08/2025
4	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,33	≤ 2 NTU	13/08/2025
5	Clo dư tự do	So màu	0,36	(0,2 – 1,0) mg/L	13/08/2025
6	HL.Arsen	HDN 30-Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	$\leq 0,01$ mg/L	14/08/2025
7	Coliform	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	13/08/2025
	E. coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	13/08/2025


Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01: 2022/BR –VT

KPH: không phát hiện

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN



Trần Thị Hương Giang

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00976.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Minh Đức - Kp. Lam Sơn, P. Phước Hoà, Tp. HCM
Ngày lấy mẫu : 13/08/2025
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 13/08/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 09h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	13/08/2025
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	13/08/2025
3	pH	TCVN 6492 : 2011	7,07	6,0 – 8,5	13/08/2025
4	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,26	≤ 2 NTU	13/08/2025
5	Clo dư tự do	So màu	0,34	(0,2 – 1,0) mg/L	13/08/2025
6	HL.Arsen	HDN 30-Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	$\leq 0,01$ mg/L	14/08/2025
7	Coliform	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	13/08/2025
	E. coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	13/08/2025


Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01: 2022/BR –VT

KPH: không phát hiện


Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN


Trần Thị Hương Giang

KIỂM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00977.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại D800 Châu Đức - Phú Mỹ, Kp. Phước Tân, P. Tân Hải, Tp. HCM
Ngày lấy mẫu : 13/08/2025
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 13/08/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 09h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	13/08/2025
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	13/08/2025
3	pH	TCVN 6492 : 2011	7,20	6,0 – 8,5	13/08/2025
4	Độ đục	TCVN 6184:2008	0,24	≤ 2 NTU	13/08/2025
5	Clo dư tự do	So màu	0,42	(0,2 – 1,0) mg/L	13/08/2025
6	HL.Arsen	HDN 30-Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	$\leq 0,01$ mg/L	14/08/2025
7	Coliform	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	13/08/2025
	E. coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	13/08/2025


Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01: 2022/BR – VT

KPH: không phát hiện

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CDHA-TDCN


Trần Thị Hương Giang

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Điện